

陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表


(2023 年第四 季度)

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	监测结果评价	不合格指标的监测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	东海镇洛洲花苑	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数（原耗氧量）、氨（原氨氮）、二氧化氯	经检验，结果为所检指标均达标		
2	陆丰市龙山中学	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
3	陆丰市启恩中学	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
4	东海镇龙潭中学	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
5	东海镇东海中学	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
6	东海镇经济开发区院内	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
7	东海镇第二中学	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
8	东海镇维也纳酒店	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
9	东海镇丽景半岛酒店	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
10	市政府食堂	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
11	东海镇南堤路	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
12	城东镇城东中学	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
13	金厢镇洲渚路口	陆丰市城乡自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月6日		经检验，结果为所检指标均达标		
14	潭西镇自来水收费处	惠丰自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月3日	经检验，结果为所检指标均达标			
15	河西镇河西中学	河西自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月4日	经检验，结果为所检指标均达标			
16	上英镇豪路	河西自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月4日	经检验，结果为所检指标均达标			

17	星都开发区 自来水收费处	河西 自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月4日
18	西南镇 青塘中学	西南自来水有限 公司	市CDC	市CDC	11月3日
19	河东镇 河东中学	河东青山 自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月4日
20	大安镇 大安中学	三溪水 自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月5日
21	博美镇 博美中学	博美自来水厂	市CDC	市CDC	11月7日
22	桥冲镇 桥冲中学	桥冲自来水厂	市CDC	市CDC	11月7日
23	八万镇 八万中学	八万 自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月7日
24	南塘镇 南塘中学	南塘自来水厂	市CDC	市CDC	11月9日
25	内湖镇 内湖中学	华侨 自来水公司	市CDC	市CDC	11月7日
26	铜锣湖农场 中学	华侨 自来水公司	市CDC	市CDC	11月2日
27	陂洋镇双坑 供水收费处	双坑 供水有限公司	市CDC	市CDC	11月16日
28	碣石镇 湖坑路口	玄武山 自来水厂	市CDC	市CDC	11月10日
29	湖东镇 定壮学校	湖东兴湖 自来水有限公司	市CDC	市CDC	11月10日
30	甲子镇 荣记鱼丸店	甲子 自来水公司	市CDC	市CDC	11月9日
31	甲西镇 甲西中学	甲子 自来水公司	市CDC	市CDC	11月9日
32	甲东镇 甲东中学	甲子 自来水公司	市CDC	市CDC	11月9日

总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数（原耗氧量）、氨（原氨氮）、氯消毒为游离氯

经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标	细菌总数 120cfu/mL (标准值为 100cfu/mL)	不能说明健康风险程度，建议烧开后饮用，同时水厂应增设消毒设施进行消毒。
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		
经检验，结果为所检指标均达标		

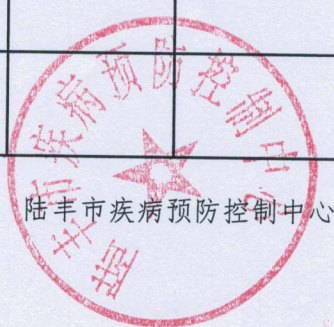

陆丰市疾病预防控制中心